

Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 015

Lunes, 10 de marzo de 2025




EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



República
del Ecuador


Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



18 GADM
(8%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



61 GADM
(28%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.



143 GADM
(64%)

NO REPORTAN INFORMACIÓN AL ARCA.

Fuente: Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA (Corte 10 de marzo de 2025)




Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



Reporte de los 18 GADM con desabastecimiento de agua potable



NÚMERO	CATEGORÍA	CANTÓN	CE	I	D	O
1	Muy Alta	MANTA		●		●
6	Alta	- ECHEANDÍA - HUAQUILLAS - ARENILLAS - PORTOVIEJO - PIMAMPIRO - JIPIJAPA		●	●	●
3	Media	- CHAGUARPAMBA - FLAVIO ALFARO - QUITO		●	●	●
8	Baja	- TULCÁN - MIRA - IBARRA - ROCAFUERTE - CAYAMBE - TOSAGUA - SANTA CLARA - ORELLANA	●	●	●	●
			1	7	8	11

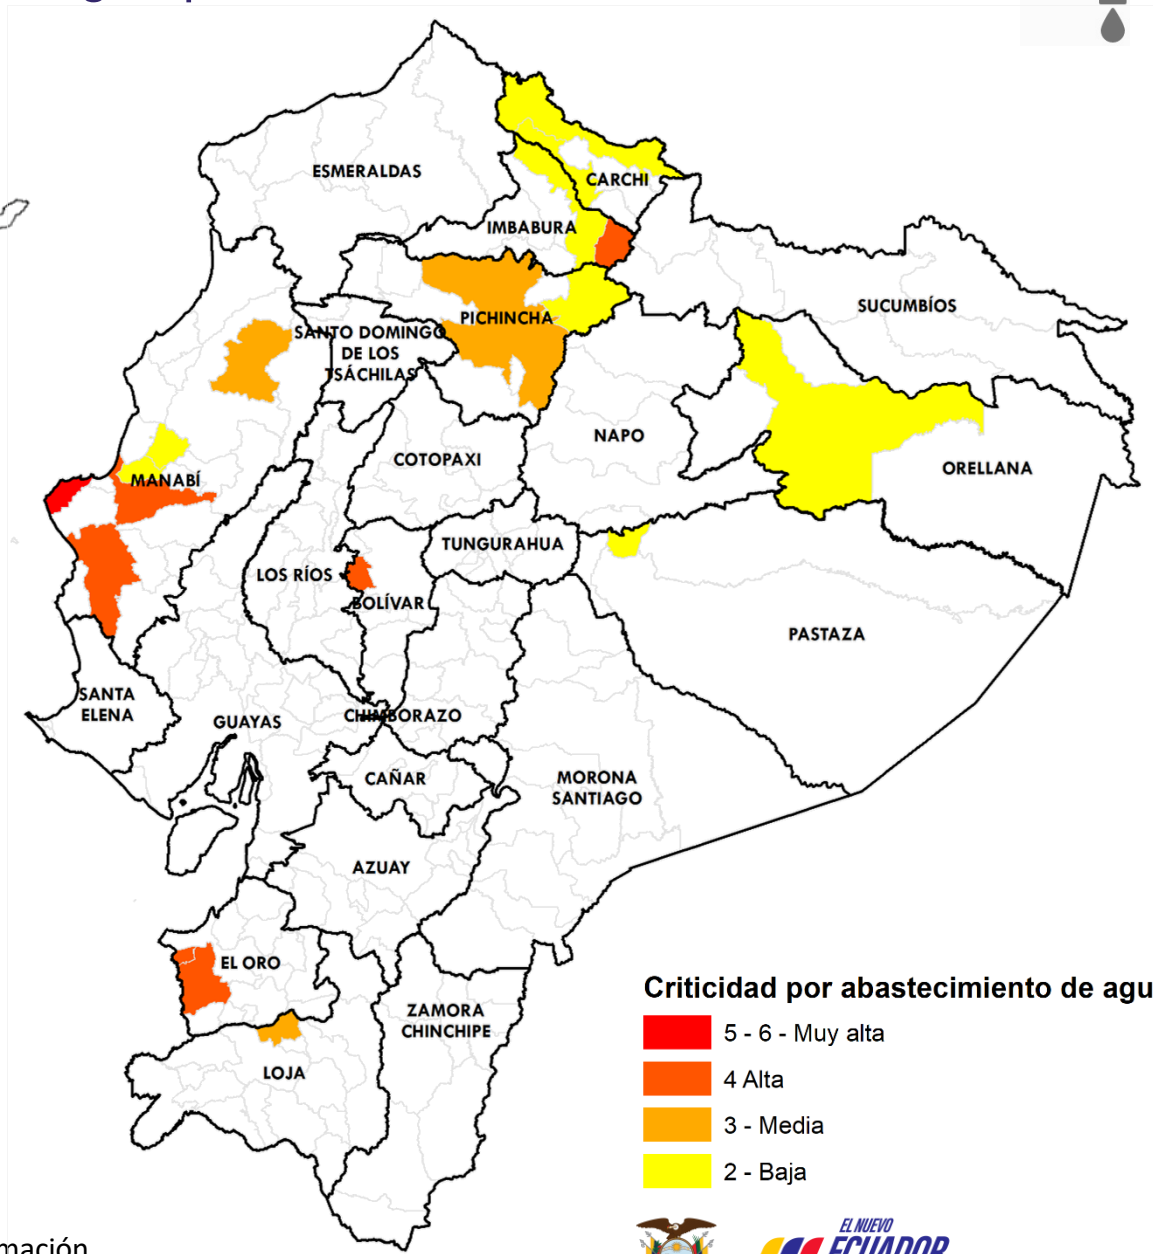


Criticidad por abastecimiento de agua

- 5 - 6 - Muy alta
- 4 Alta
- 3 - Media
- 2 - Baja

18 GADM CON NIVEL DE CRITICIDAD DE AGUA POTABLE:
CE: CORTE ENERGÍA / **I:** INUNDACIÓN
D: DESLAVE / **O:** OTROS PROBLEMAS




Reporte de los 9 GADM con AFECTACIONES TÉCNICAS para el abastecimiento de agua potable en la parte rural y urbana

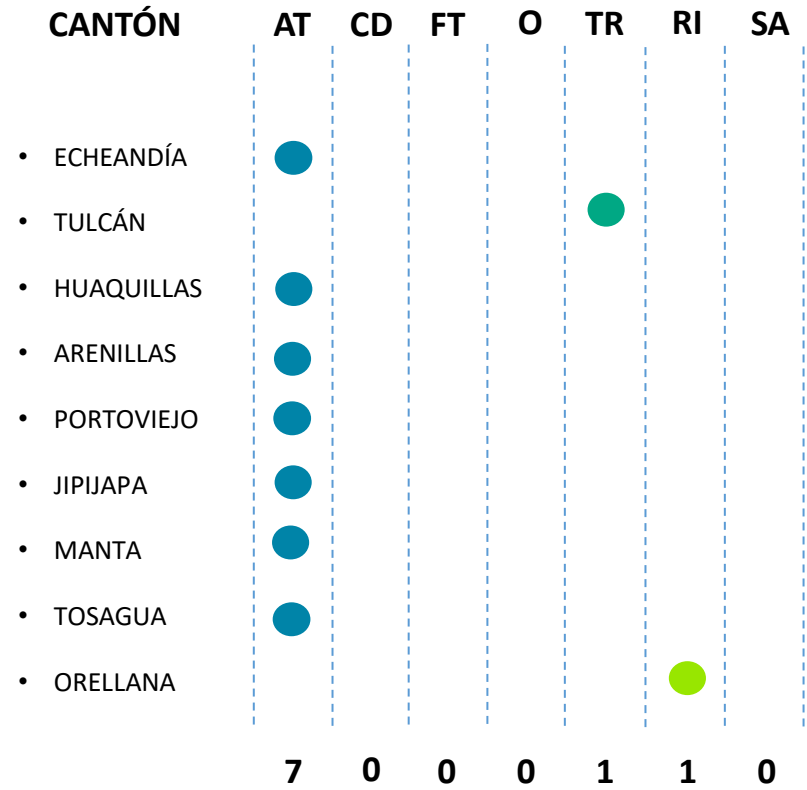


9

GADM

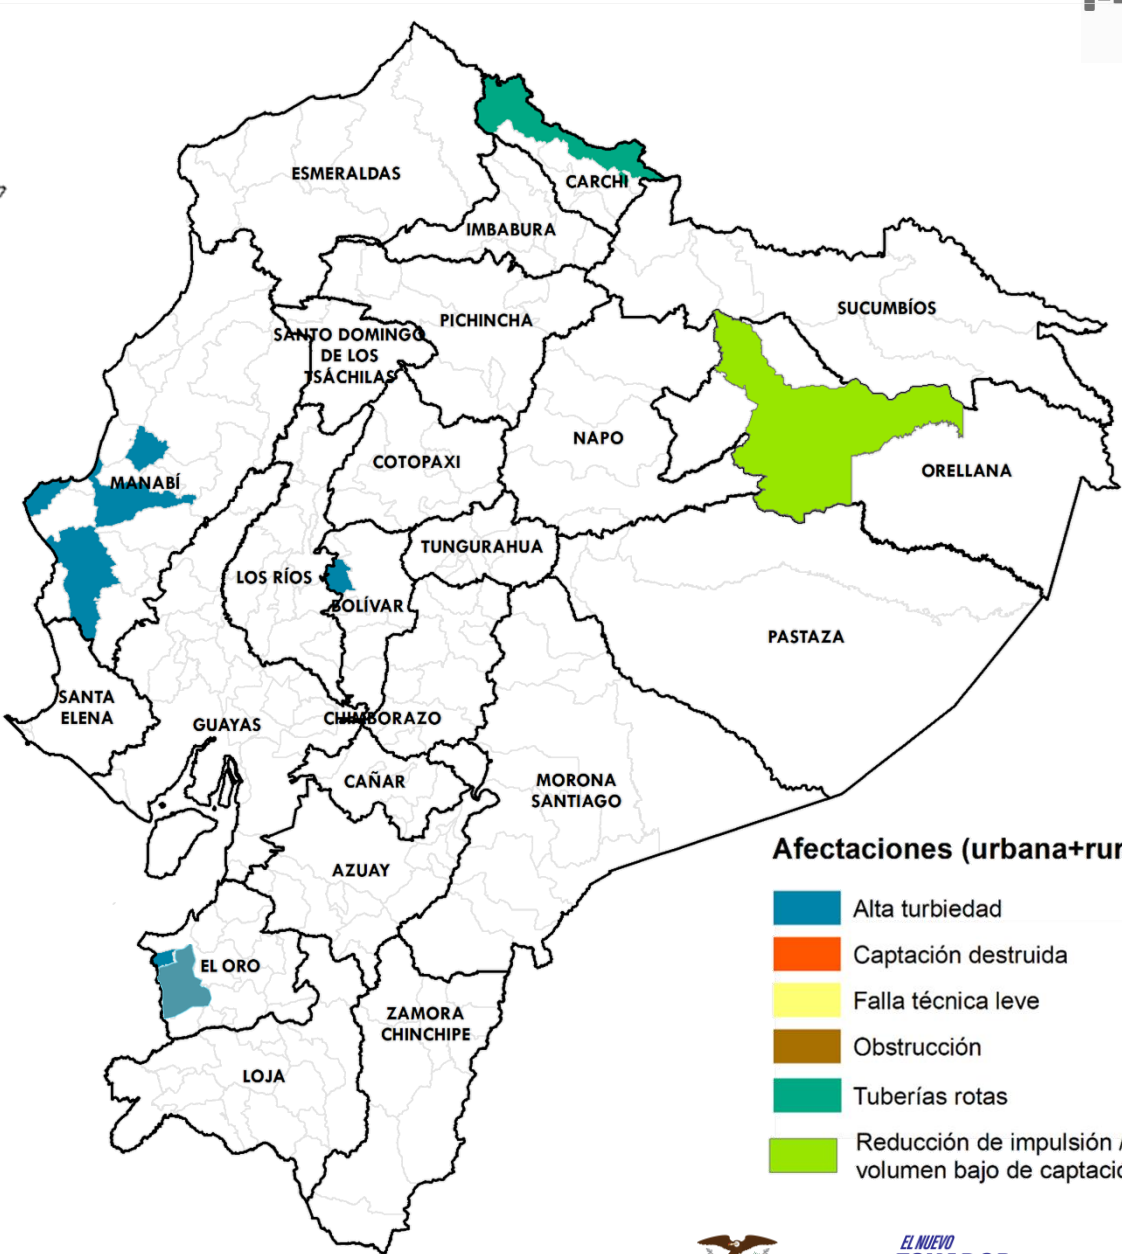




Reporte de los 9 GADM con NECESIDADES para el abastecimiento de agua potable en la parte rural y urbana

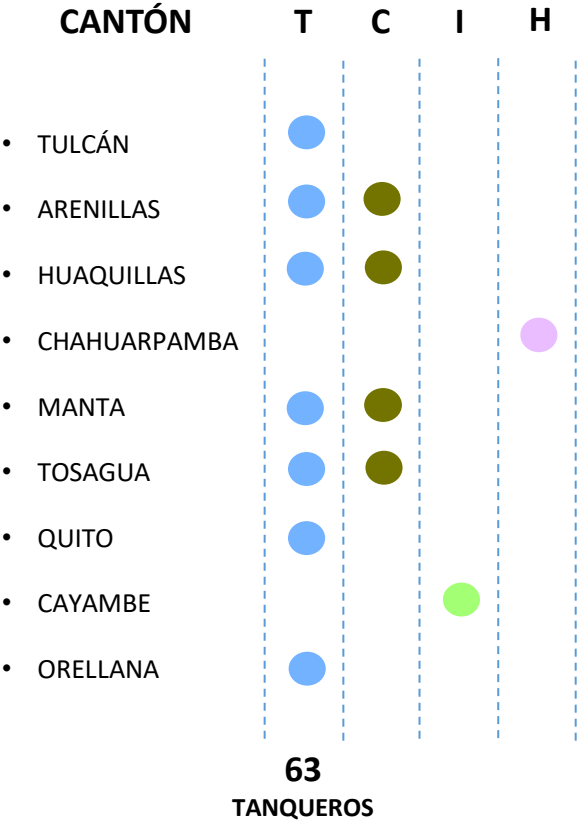

9

GADM

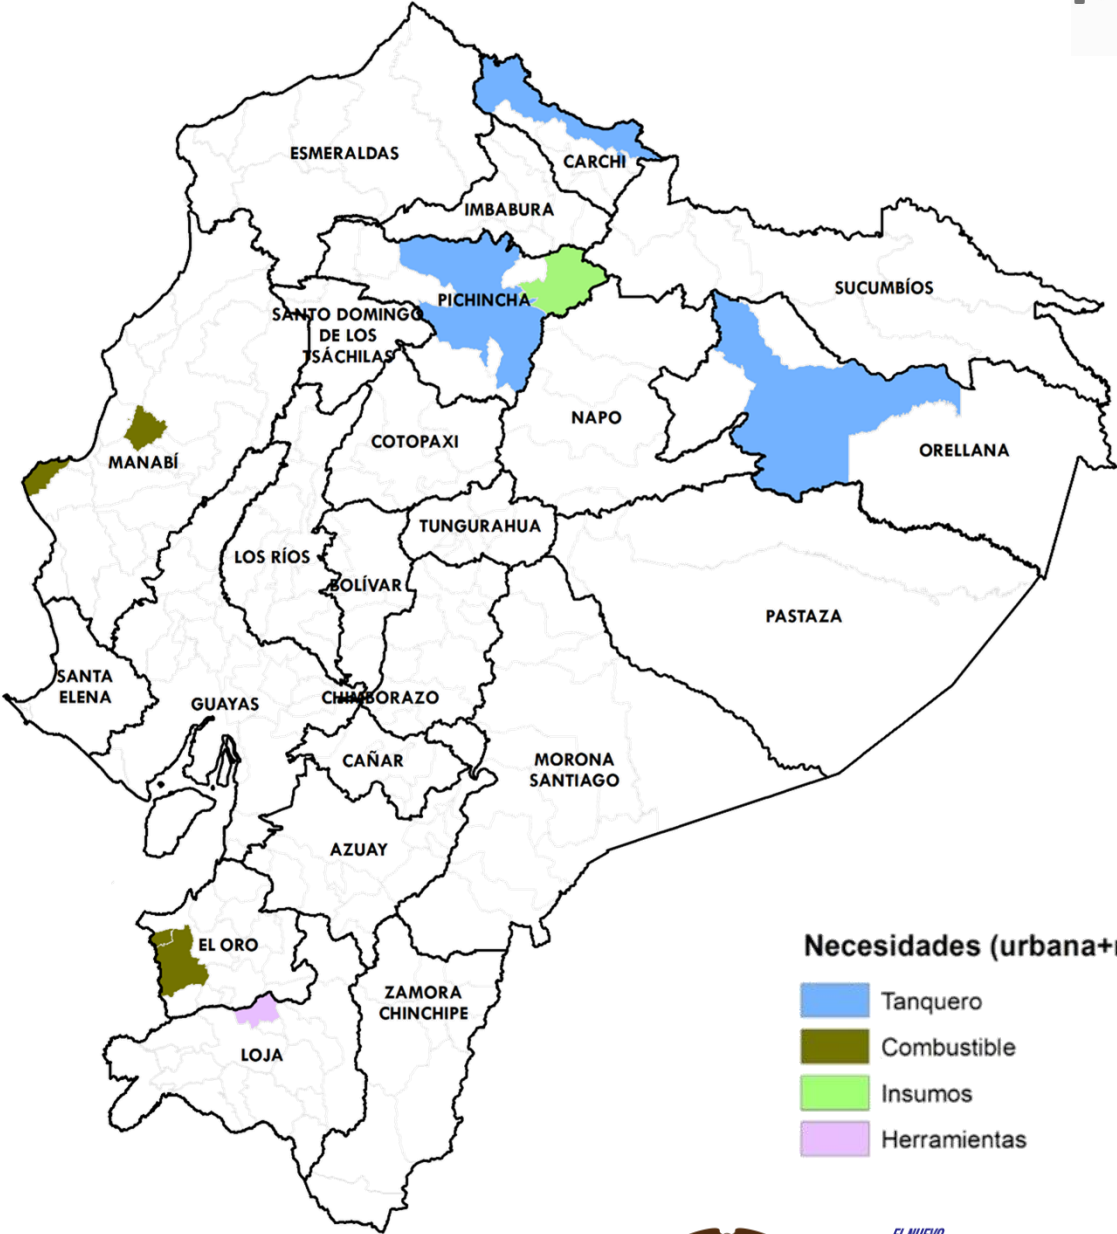

Necesidades (urbana+rural)

- Tanquero
- Combustible
- Insumos
- Herramientas





EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica