



# Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,  
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 020

Sábado, 15 de marzo de 2025



EL NUEVO  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica



República  
del Ecuador


# Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



**23 GADM**  
(10%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



**198 GADM**  
(90%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

**Fuente:** Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD  
(Corte de la información: 15 de marzo de 2025 / 09h53)




EL NUEVO  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica

# Reporte de los 23 GADM con desabastecimiento de agua potable



NÚMERO	CATEGORÍA	CANTÓN	CE	I	D	O
6	Muy Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESMERALDAS</li> <li>QUININDÉ</li> <li>ATACAMES</li> <li>RÍO VERDE</li> <li>MANTA</li> <li>SUCRE</li> </ul>	●	●		●●●●
6	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>PIÑAS</li> <li>CALVAS</li> <li>PUYANGO</li> <li>CHAHUARPAMBA</li> <li>JAMA</li> <li>OLMEDO</li> </ul>		●	●●●●	●●●●
2	Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>IBARRA</li> <li>FLAVIO ALFARO</li> </ul>	●		●	●●
9	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>PASAJE</li> <li>GUAYAQUIL</li> <li>PLAYAS</li> <li>LOJA</li> <li>CELICA</li> <li>TOSAGUA</li> <li>ORELLANA</li> <li>CAYAMBE</li> <li>SANTA ELENA</li> </ul>	●●		●●●●	●●●●
23	GADM		4	6	8	17

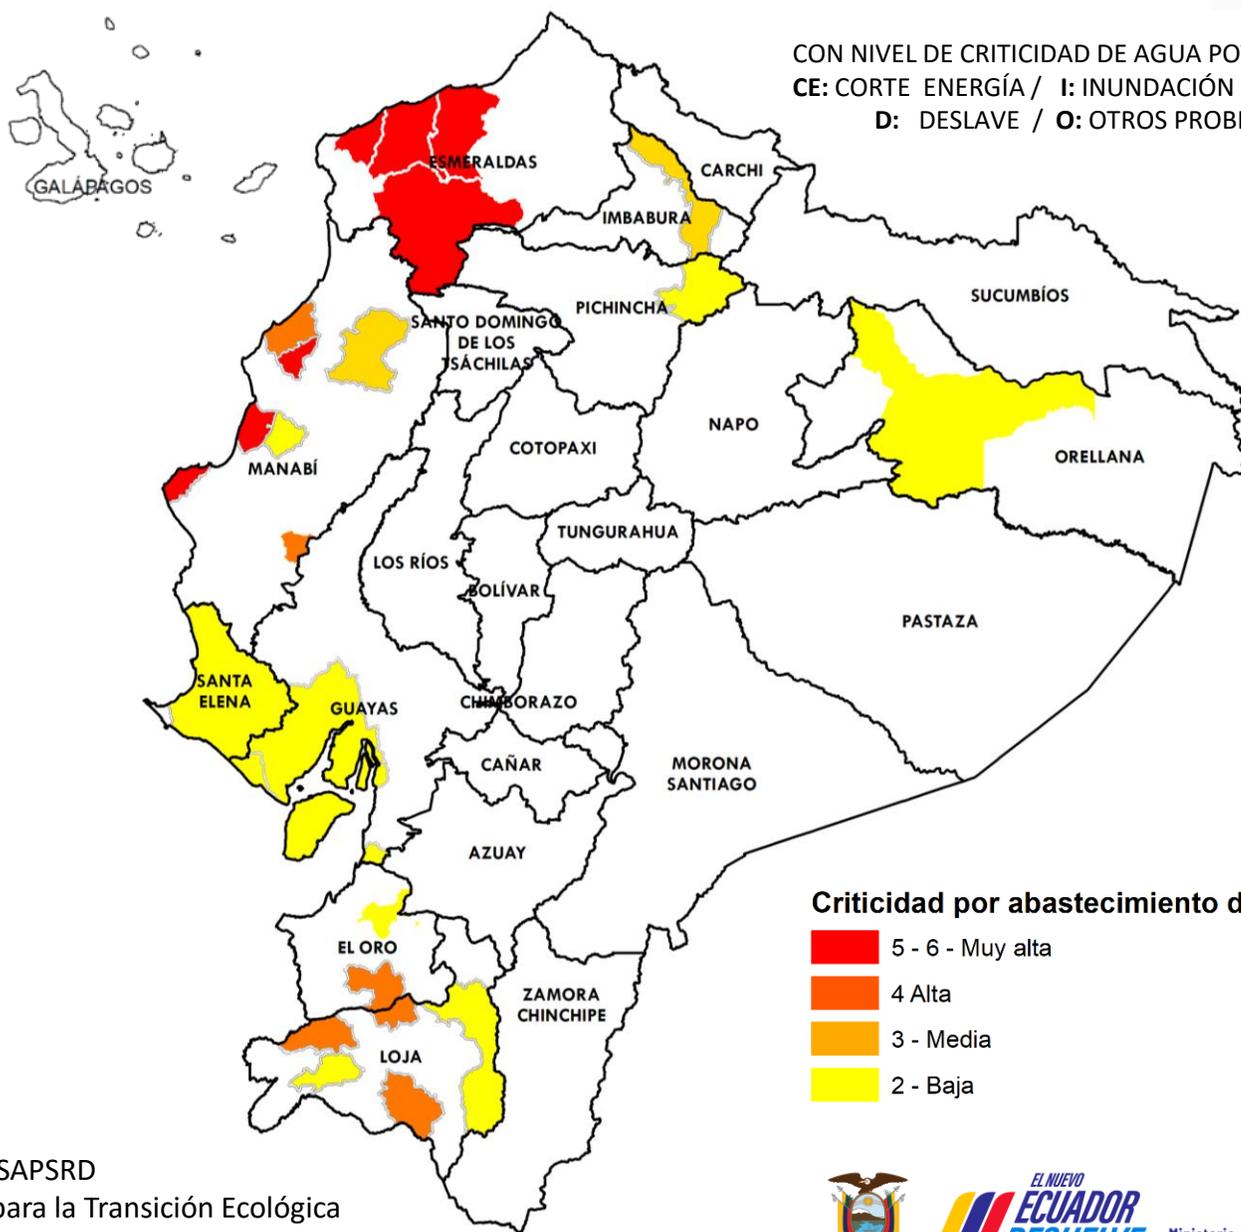

### Criticidad por abastecimiento de agua





Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD

Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica  
 - Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

# Reporte de los 17 GADM con AFECTACIONES TÉCNICAS para el abastecimiento de agua potable

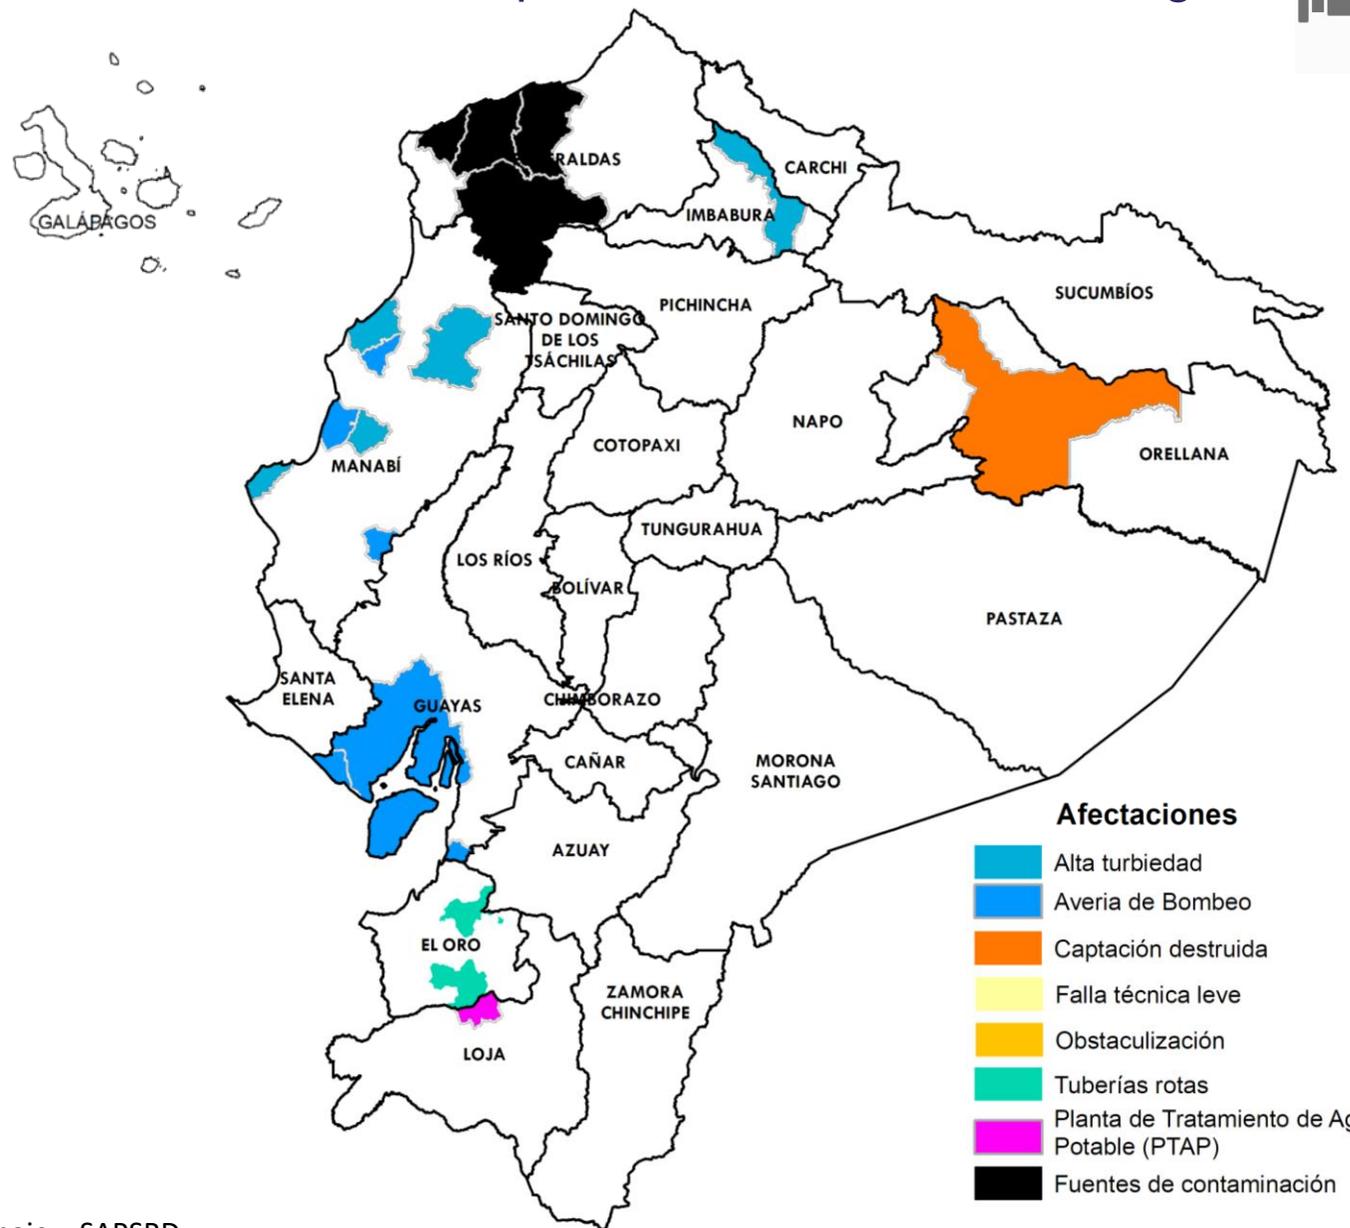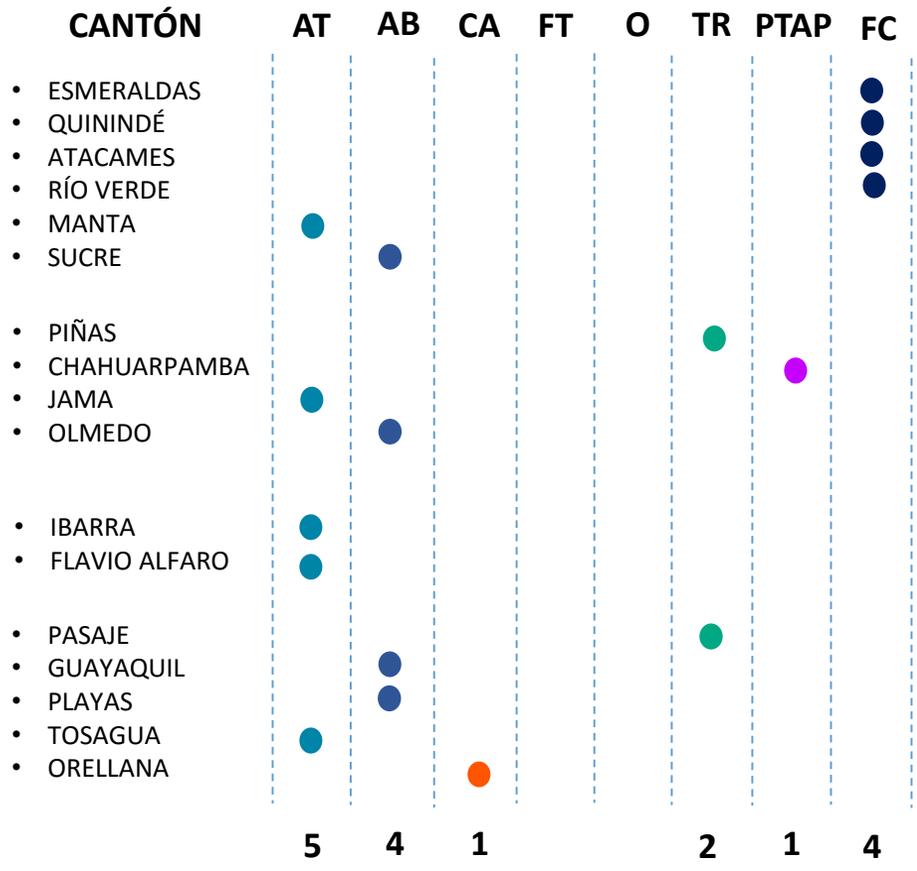

**17** GADM


**Fuente:** MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD  
**Elaboración:** MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica  
 - Dirección de Comunicación Social

# Reporte de los 13 GADM con NECESIDADES para el abastecimiento de agua potable



CANTÓN	T	I	A
• LOJA	3		●
• ORELLANA	1		
• TOSAGUA	15		●
• IBARRA	1		
• PIÑAS	2	●	
• CHAGUARPAMBA	3	●	
• OLMEDO	2		
• JAMA	2	●	●
• SUCRE	15	●	●
• PUYANGO		●	●
• CELICA		●	
• MANTA			●
• FLAVIO ALFARO			●
	<b>44</b>		
	<b>TANQUEROS</b>		

**13**  
**GADM**

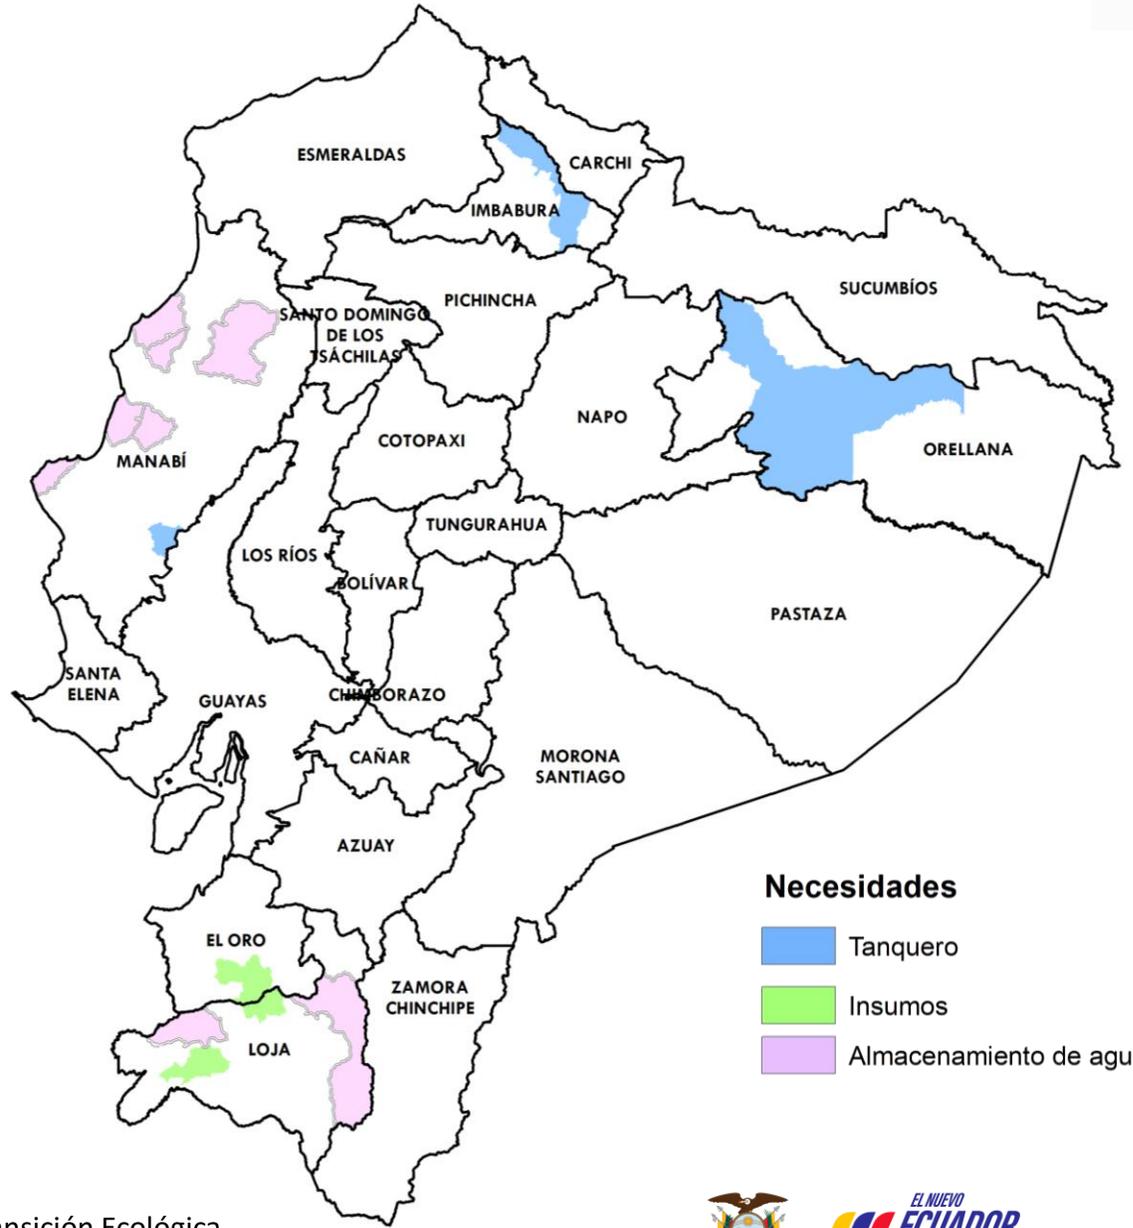

Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD

Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica  
- Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica



*EL NUEVO*  
**ECUADOR**  
**RESUELVE**

**Ministerio del Ambiente, Agua  
y Transición Ecológica**