

Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 035

Domingo, 30 de marzo de 2025




EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



República
del Ecuador


Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



26 GADM
(12%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



195 GADM
(88%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Fuente: Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD
(Corte de la información: 25 de marzo de 2025 / 11h00)



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE


Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



Reporte de los 26 GADM con desabastecimiento de agua potable




NÚMERO	CATEGORÍA	CANTÓN	CE	I	D	O
4	Muy Alta	• ATACAMES • ESMERALDAS • QUININDÉ • RÍO VERDE				●●●
7	Alta	• CALVAS • CHAHUARPAMBA • JAMA • MANTA • OLMEDO • PORTOVIEJO • PUYANGO		●●●	●●●	●●●
15	Baja	• CAYAMBE • CELICA • DAULE • FLAVIO ALFARO • IBARRA • JARAMIJÓ • LA MANÁ • LOJA • LOMAS DE SARG. • OLMEDO • ORELLANA • PIÑAS • PLAYAS • SANTA ELENA • TOSAGUA	●	●●●	●●●	●●●
26	GADM		5	10	17	

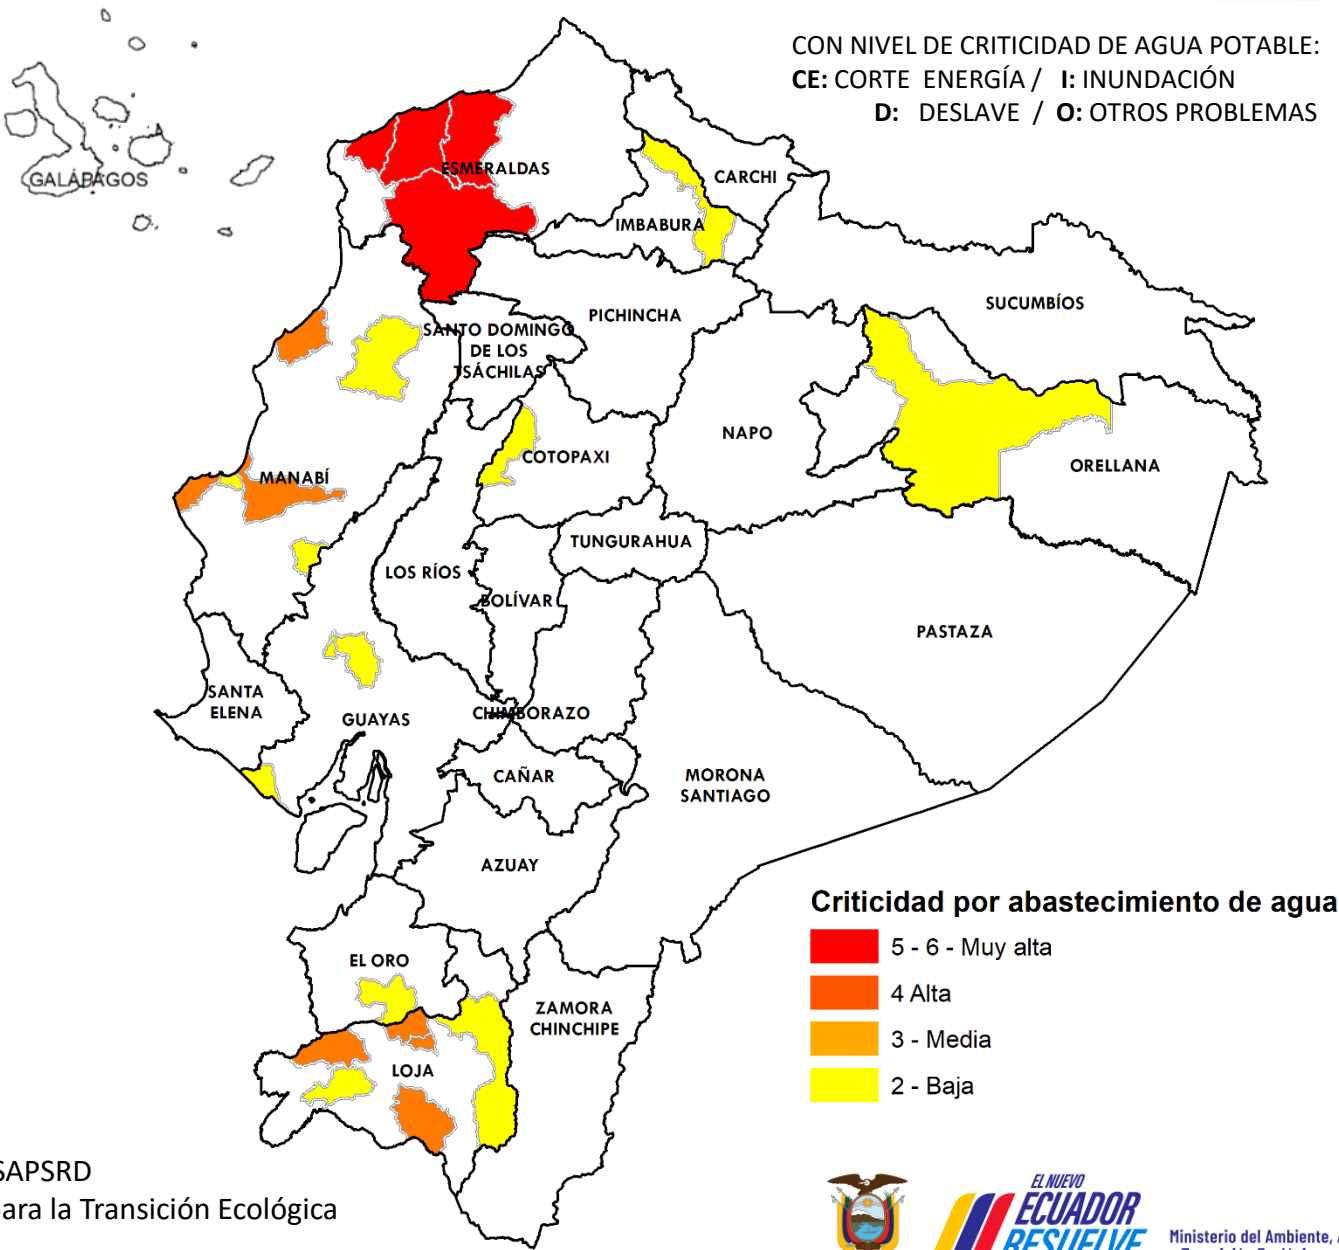



Reporte de los 17 GADM con AFECTACIONES TÉCNICAS para el abastecimiento de agua potable

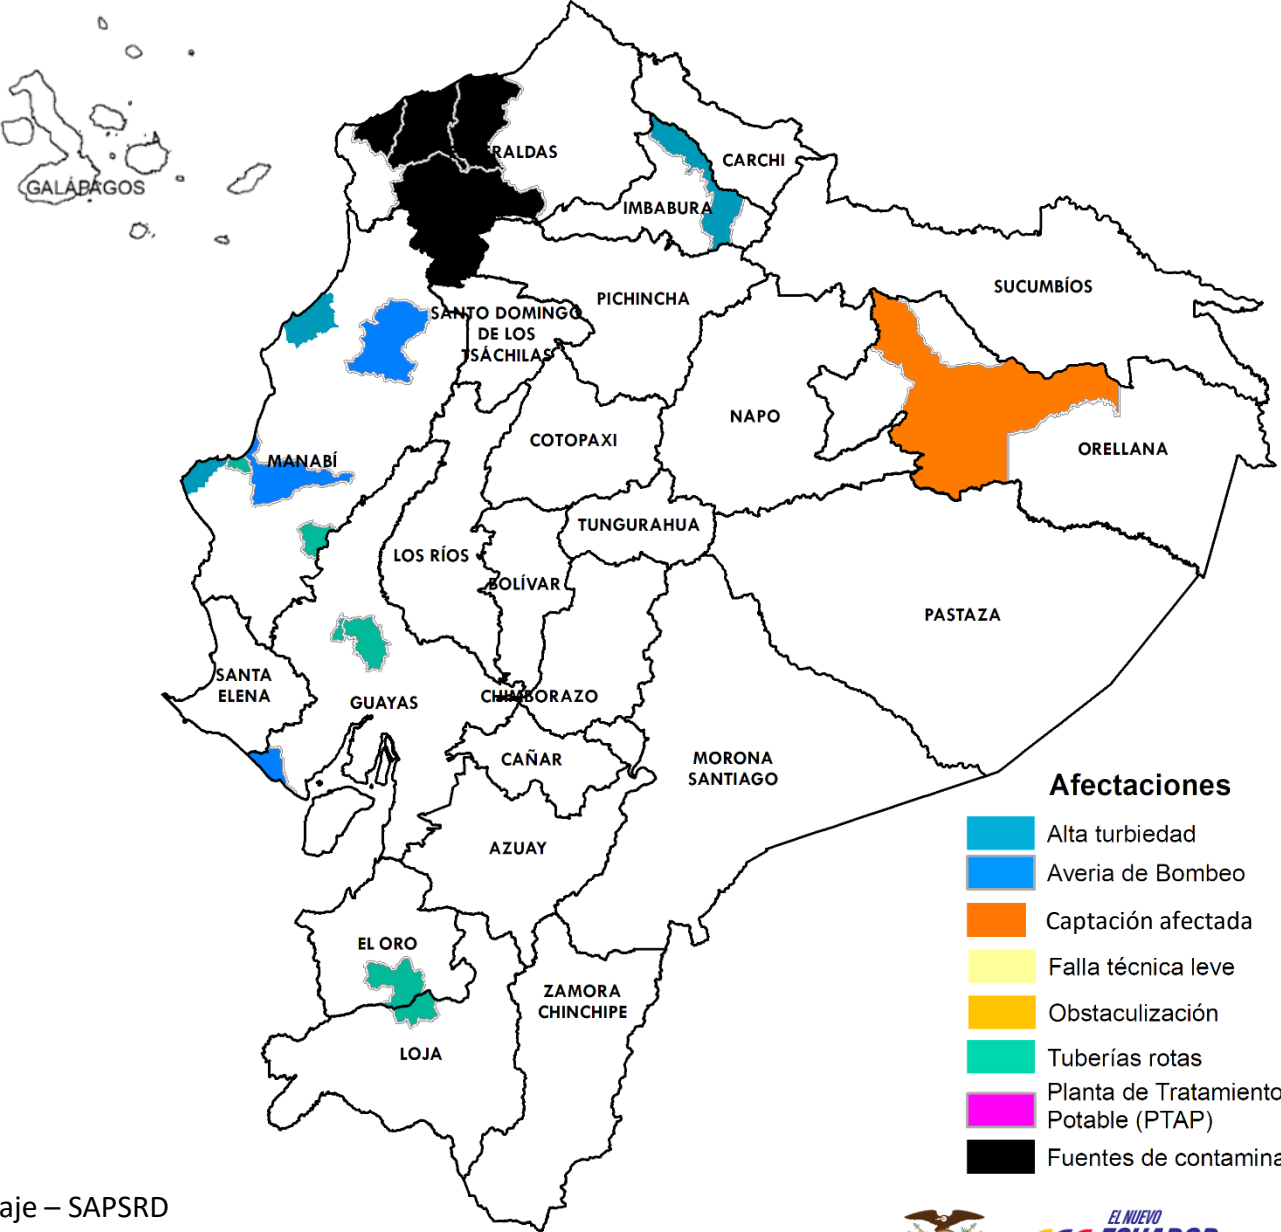

CANTÓN	AT	AB	CA	FT	O	TR	PTAP	FC
• ATACAMES								●
• ESMERALDAS								●
• QUININDÉ								●
• RÍO VERDE								●
• CHAGUARPAMBA						●		
• JAMA	●							
• MANTA	●	●						
• PORTOVIEJO								
• DAULE						●		
• FLAVIO ALFARO		●						
• IBARRA	●							
• JARAMIJÓ						●		
• LOMAS DE SARG.						●		
• OLMEDO						●		
• ORELLANA			●					
• PIÑAS						●		
• PLAYAS		●				●		
	3	3	1			6		4

17 GADM

Afectaciones

- Alta turbiedad
- Avería de Bombeo
- Captación afectada
- Falla técnica leve
- Obstaculización
- Tuberías rotas
- Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
- Fuentes de contaminación

Reporte de los 16 GADM con NECESIDADES para el abastecimiento de agua potable




115
TANQUEROS

CANTÓN	T	I	A
• ESMERALDAS	20		
• QUININDÉ	6		
• CALVAS	10		
• JAMA	2		
• MANTA	30		
• OLMEDO	2		
• DAULE	12		
• JARAMIJÓ	10		
• LOJA	5		
• ORELLANA	1		
• PIÑAS	2		
• TOSAGUA	15		
• CHAGUARPAMBA			
• CELICA			
• FLAVIO ALFARO			
• PUYANGO			



16
GADM

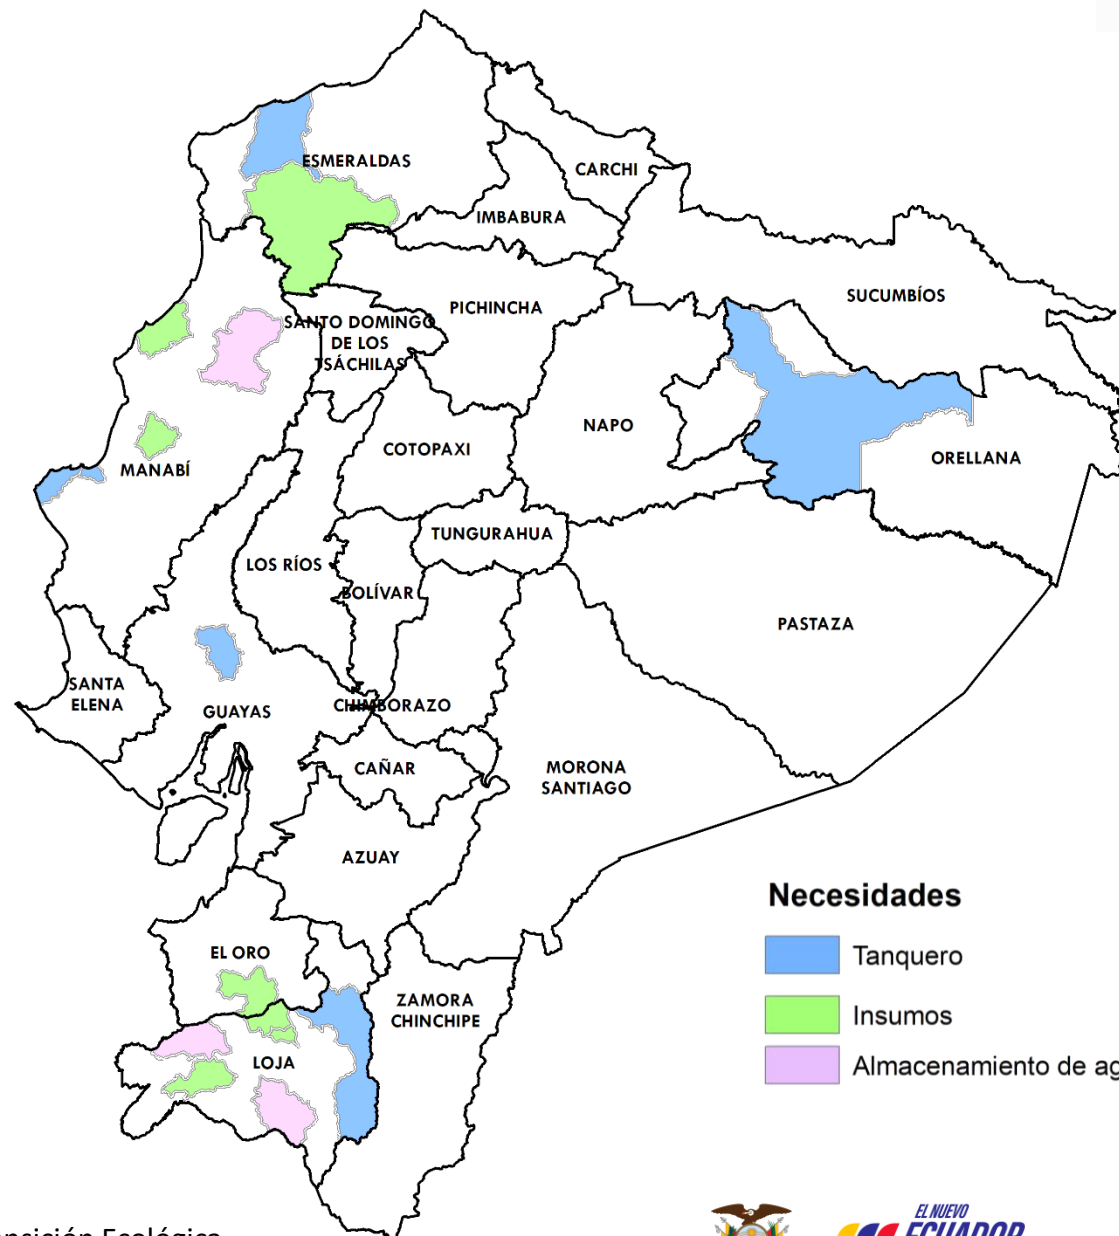

Necesidades

- Tanquero
- Insumos
- Almacenamiento de agua

Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD

Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica

- Dirección de Comunicación Social



Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

**Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica**